



廃水中の鉛の除去


1. 実機フロー

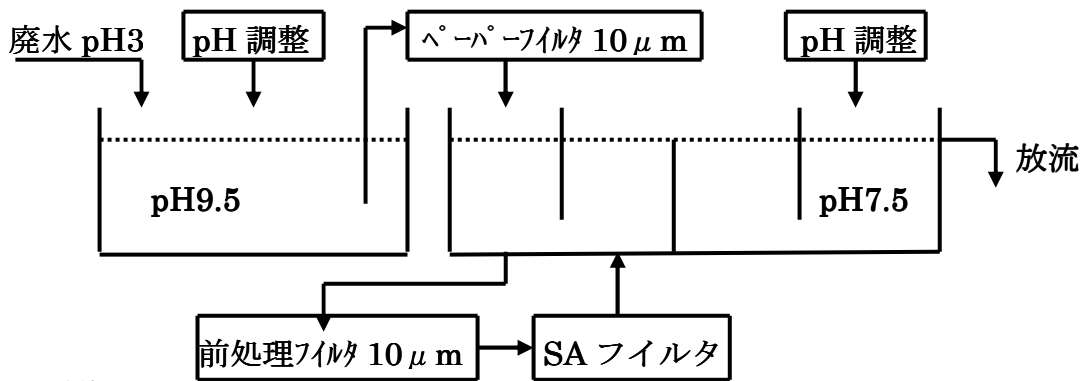

2. 設置状況

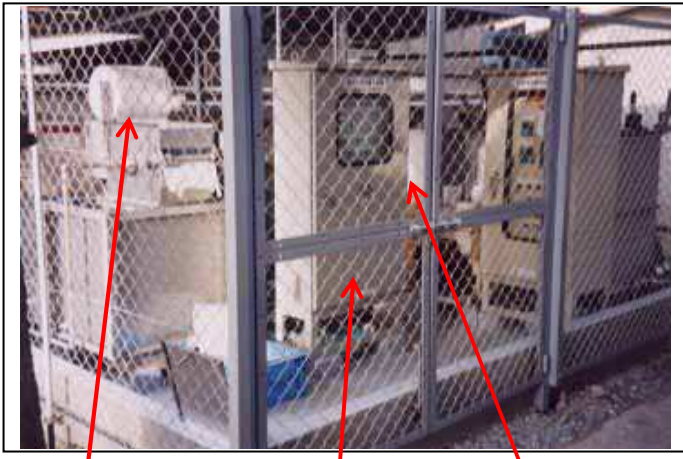

ペーパーフィルタ pH調整装置 SAフィルタ
 ※Pb : 0.1 以下で6年間連続運転中。

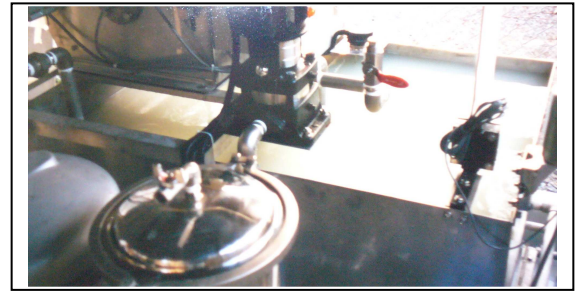


運転開始前



運転開始後

導入前テスト

1. テストフロー

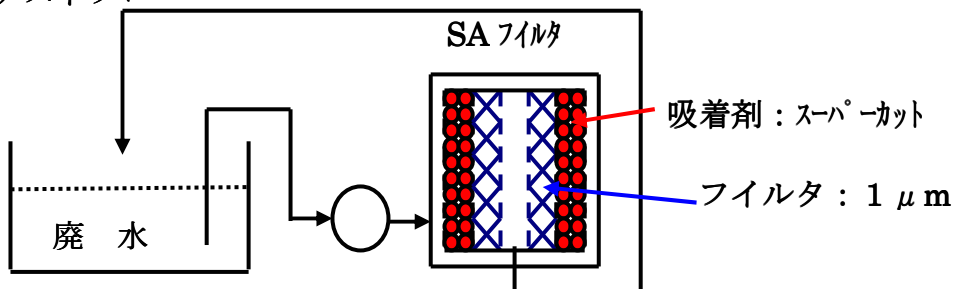

2. テスト状況



浄化前

浄化後

3. テストデータ

	Pb	Pb	Zn	Mn
浄化前	143.3	41.26	0.41	0.26
浄化後	0.02	>0.01	>0.1	>0.1
(単位: ppm)				

※廃水: 0.15 μm をピークとしたセラミック研削液