



Zn 除去テスト

1. テスト No.1 フロー

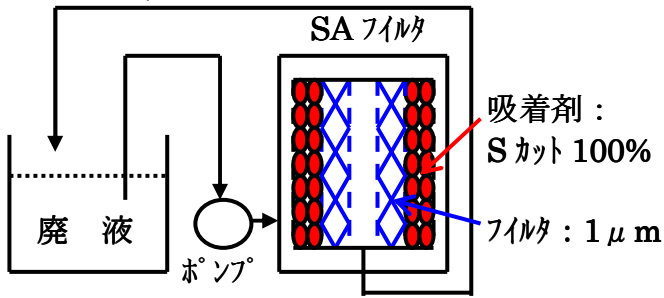

2. テスト No.2 フロー

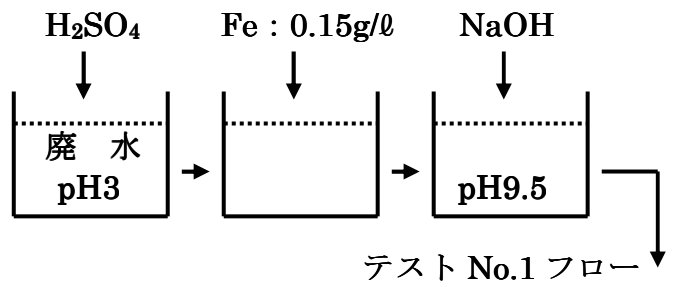


3. テスト結果

	廃液	テスト 1-1 パス	テスト 1-10 パス	テスト 2-3 パス	テスト 2-10 パス
浄化状況					
Zn(ppm)	4.56ppm	4.28ppm	4.15ppm	1.40ppm	1.20ppm

Zn 除去ビーカーテスト

1. テストフロー

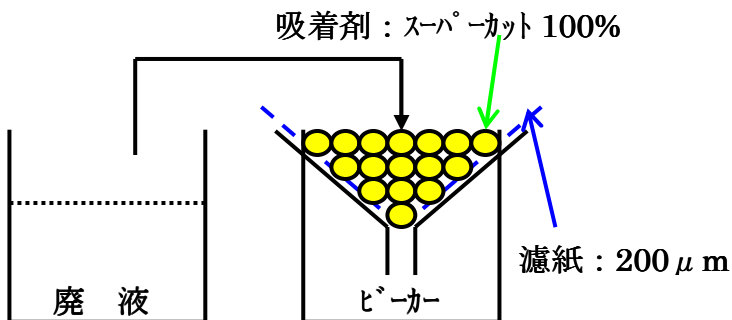

2. テスト状況



3. テスト結果 (測定方法: JIS K 0102 53.3)

	廃液	浄化液
Zn (mg/l)	3.6	0.01 未満