


冷却水浄化テスト

1. フロー



2. テスト結果

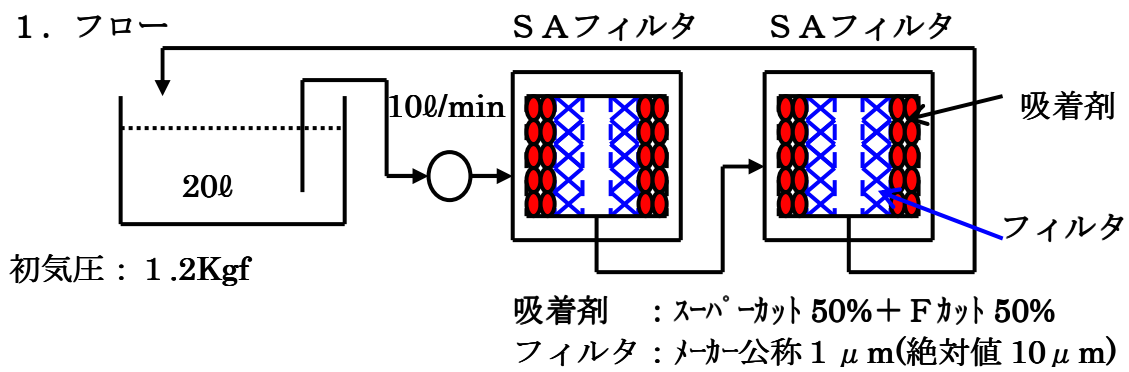

原液



1パス




3パス



5パス

冷却水浄化テスト

1. テストフロー

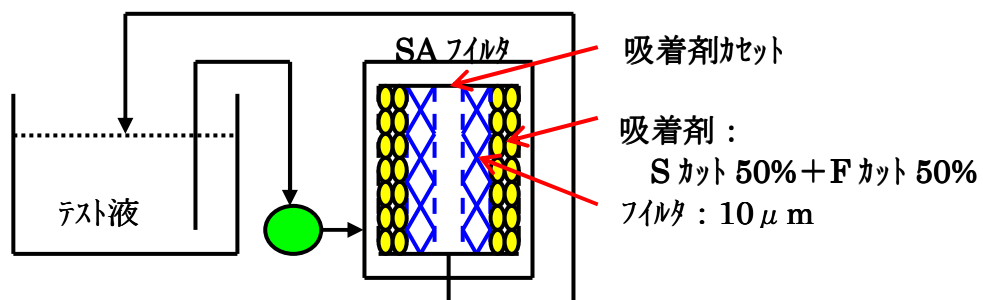


2. テスト状況



※ テスト開始前、水道水にて吸着剤カセットを1時間30分洗浄。

2. テスト結果

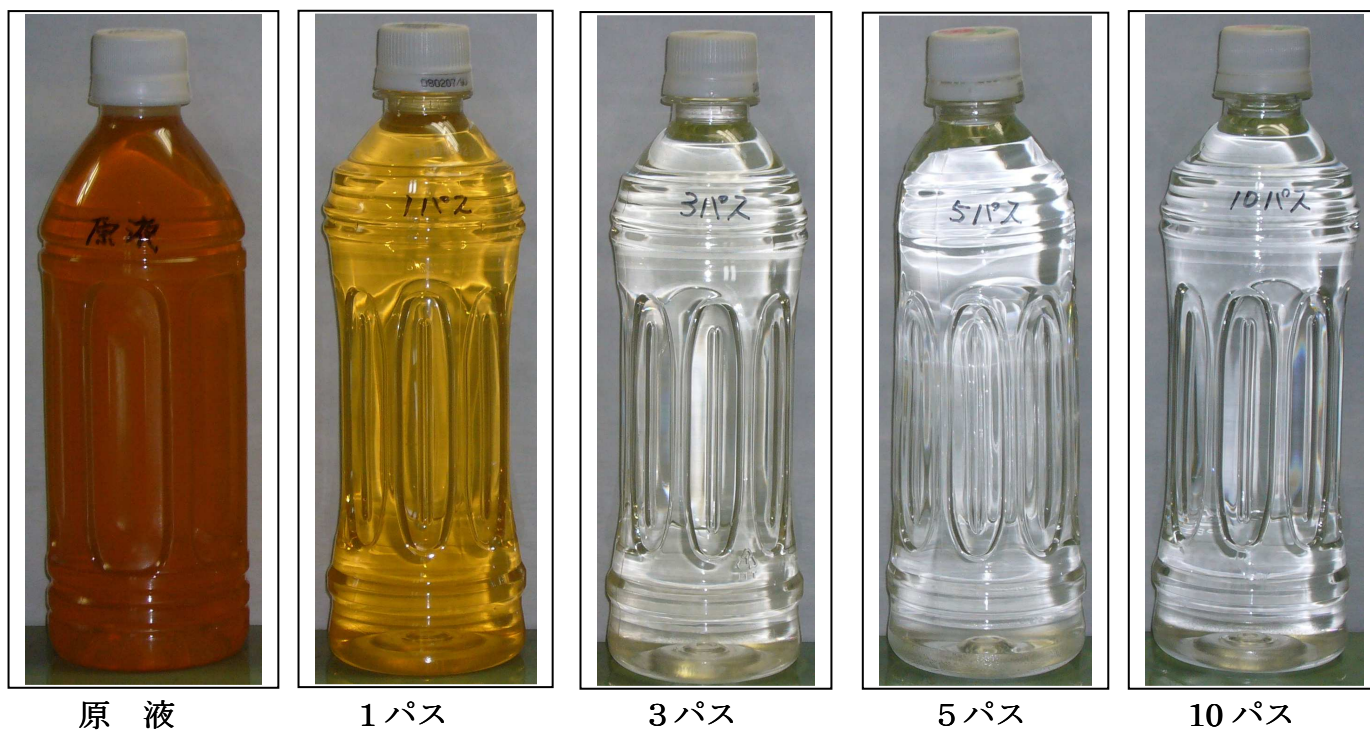


3. 所見

問題なく対応できると考えられます。

電気炉冷却水浄化テスト

1. テストフロー

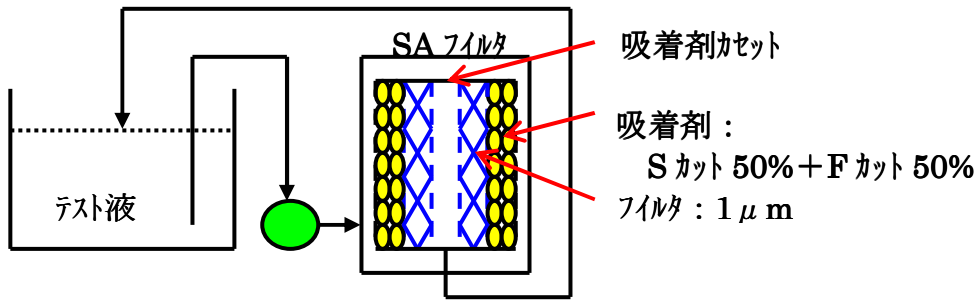


2. テスト状況



※ テスト開始前、水道水にて吸着剤カセットを1時間洗浄。

2. テスト結果

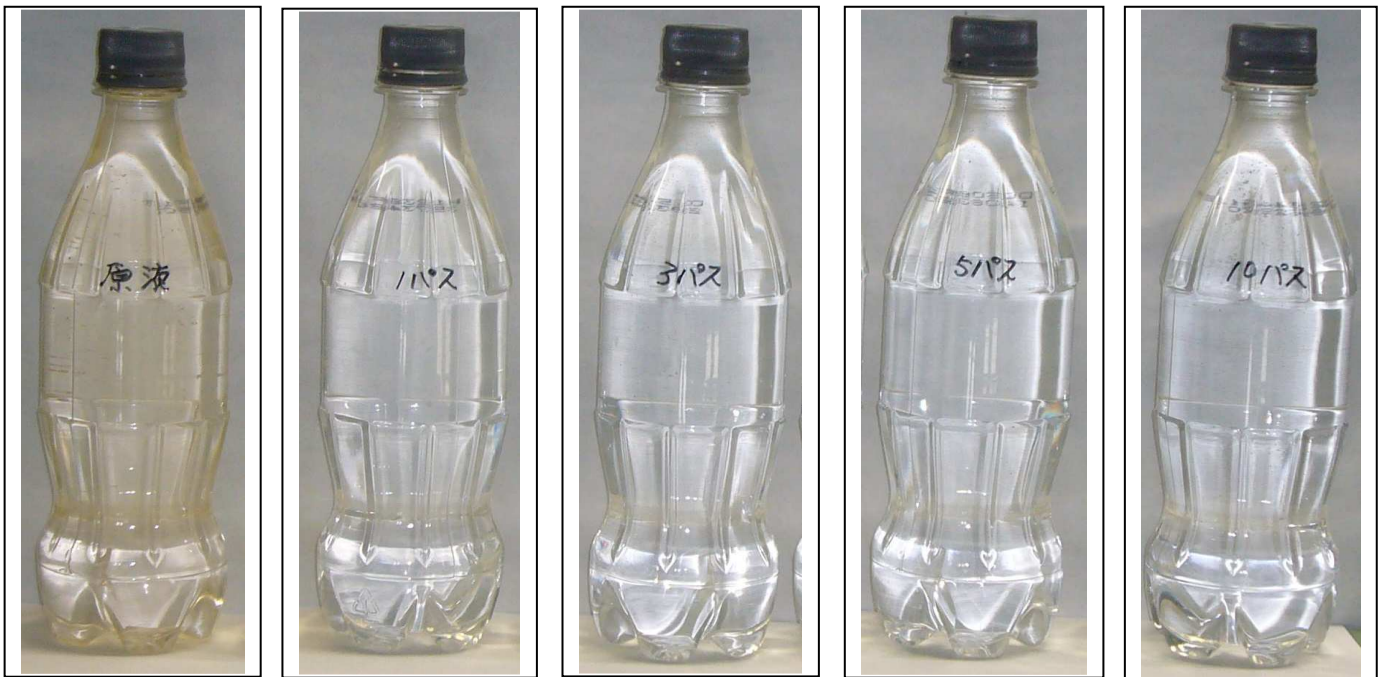

原液

1パス

3パス

5パス

10パス

3. 所見

問題なく対応できると考えられます。