

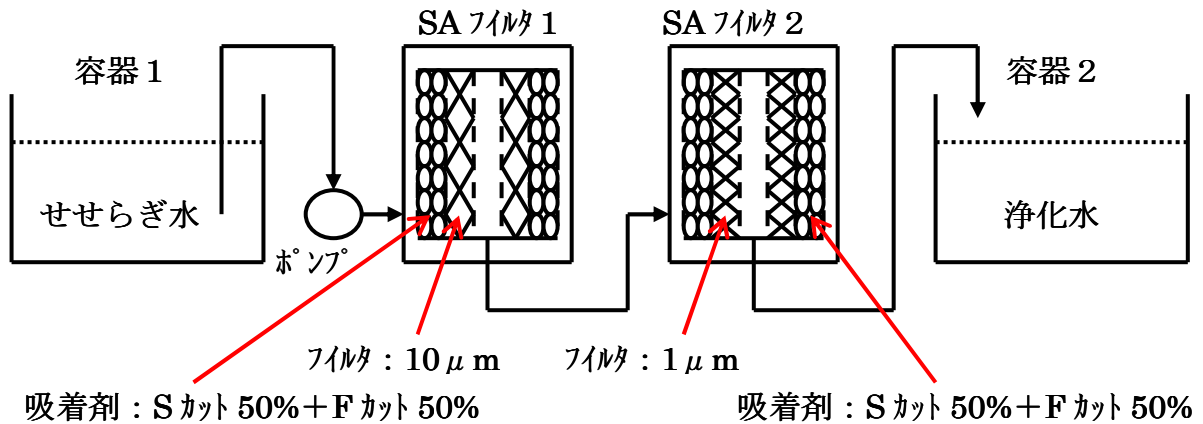


せせらぎ水の大腸菌除去テスト

1. テストフロー

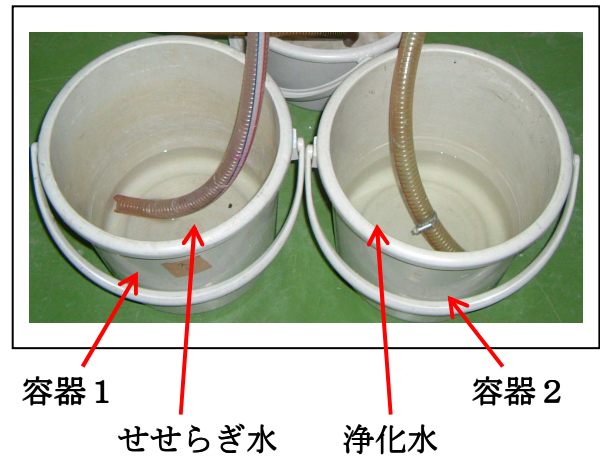

2. テスト状況

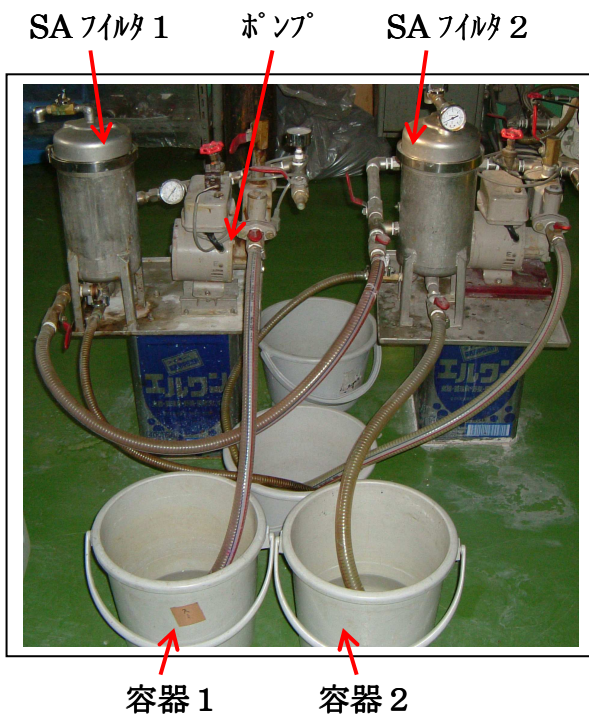

3. テスト結果

	原水	1パス	2パス	3パス
大腸菌 (個/ml)	37	0	0	0
浮遊物質 (mg/l)	2.0	3.9 ※	0.6	>0.5

※ 取水容器・蓋の水洗いが不十分であった可能性が大。大腸菌の減少状況、並びに、2パスでの浮遊物質の減少状況から浄化精度に問題は無いと考えられる。

4. 所見

大腸菌は1パスの浄化で完全に除去されており、十分浄化目的を達成していると考えられる。

以上